K U R Z B E R I C H T Nr. 2024-18-0530-K2 Version 1.de

Bewegungsaufnahme von Anschlussprofilen nach ÖNORM B 6400-2 Ausgabe: 2017-09-01 „Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), Teil 2: Produkte. Prüfungen und Anforderungen“

Antragsteller

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Bauart

Fensteranschlussschlussprofil aus PVC, zweiteilig ineinandergeschoben, mit Kompriband und Acrylat Haftklebstoff aufgeklebt auf Kunststofffensterprofil

Produktbezeichnung

Gewebeanputzdichtleiste mit integriertem Fugendichtband – Artikelnummer 39622

Eigenschaft

Anputzprofile obiger Bauart weisen gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr. 2024-18-0530-G1 nach ÖNORM B 6400-2, Ausgabe 2017-09-01 „Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS), Teil 2: Produkte, Prüfungen und Anforderungen“, Absatz 6 nachfolgende Beständigkeit gegen mechanische Wechsellasten auf:

Dehnung	Stauchung	Scherung in beide Richtungen jeweils		Zyklen	Ergebnis
		längs	quer		
3,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	3000	erfüllt
3,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	3000	erfüllt
3,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	3000	erfüllt

Klassifizierung:

Klasse III ÖNORM B 6400-2, Anschnitt 6.1

Gültigkeit

Laufzeit der genannten Norm

signiert von: Christoph Geiger
am: 05.11.2024
mit: digiSeal® by secrypt

signiert von: Andreas Nerz
am: 05.11.2024
mit: digiSeal® by secrypt

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
05.11.2024

Andreas Nerz
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 6749470
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Dr. Christoph Sinder

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ-Stelle nach
Landesbauordnung BAY 33
Notified Body No. 1644
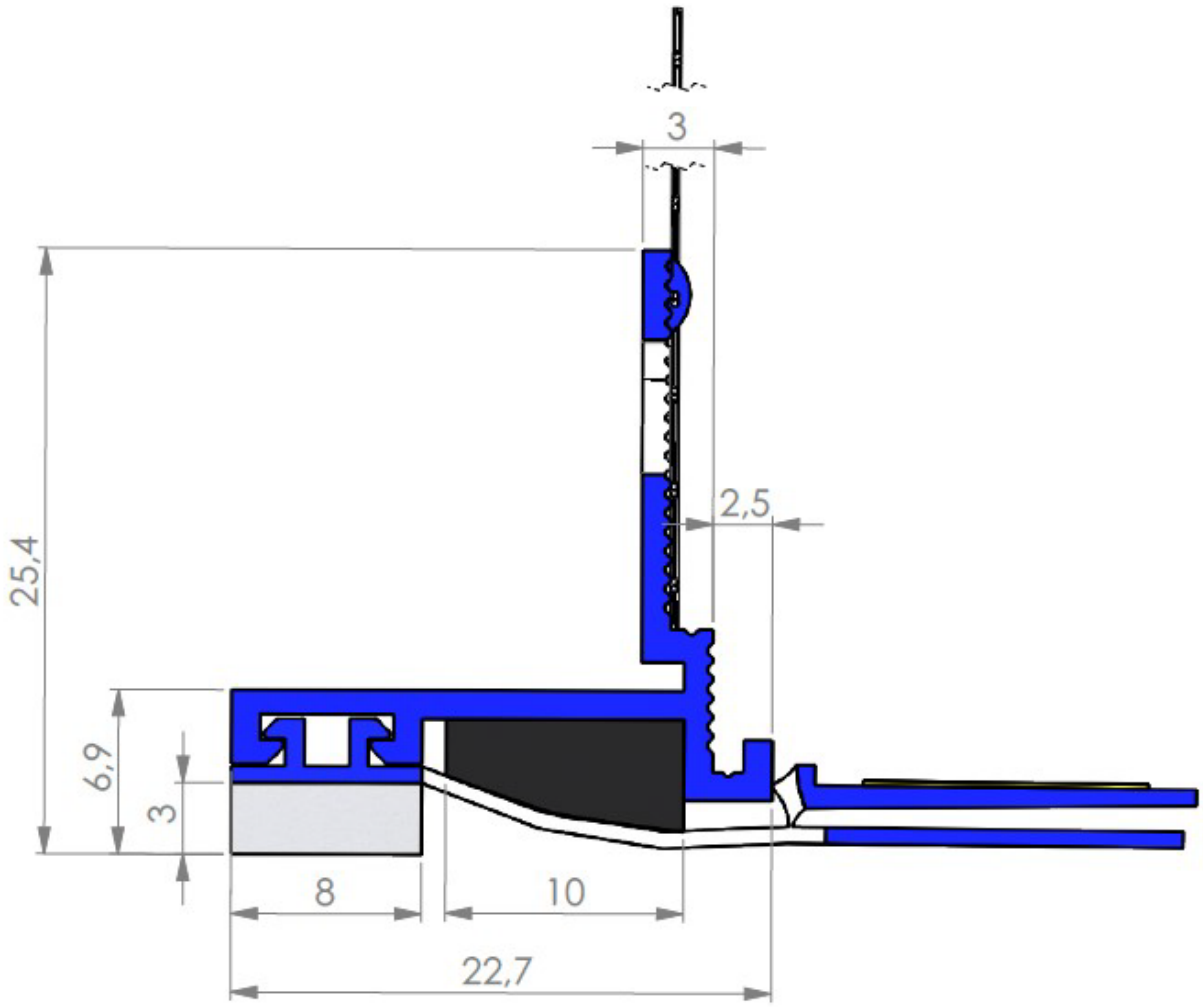
Anlage: Zeichnung