

Nummer	20-001422-PR03 (NW 01-K17-09-de-03)
Inhaber	Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 76571 Gaggenau Deutschland
Produkt	Anputzdichtleiste für den Einsatz im Nassputz
Bezeichnung	Protektor Anputzdichtleiste Standard 10 mm Art.-Nr. 3711 mit Schattenfuge (geprüfte Ausführung) Art.-Nr. 3712 mit Schutzlippe
Details	Dichtleiste Einteilige PVC Anputzdichtleiste mit Einputzschenkeln, 9,4 mm x 10 mm; Anbindung zum Blendrahmen Doppelseitig klebendes, geschlossenzelliges Schaumkunststoffband, 8 mm x 3 mm; Klebstoffart Modifiziertes Acrylat; Anbindung zum Baukörper Einputzschenkel mit Haken zur Putzverkrallung
Besonderheiten	Geprüft wurde das Produkt Art. 3711 mit Schattenfuge; das Prüfergebnis gilt auch für Art. 3712 mit Schutzlippe

Ergebnis

Die Bewertung des Abdichtungssystems ist für folgende Abschnitte der ift-Richtlinie MO-01/1:2007 möglich:




Materialeigenschaften nach 4.2

(Einzelergebnisse siehe Blatt 2)

ift Rosenheim
19.03.2021



Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Materialprüfung

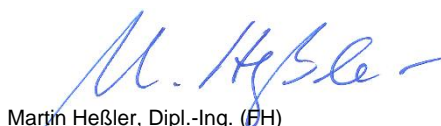

Martin Heßler, Dipl.-Ing. (FH)
Projektingenieur
Bauteilprüfung


Grundlagen

ift Richtlinie MO-01/1:2007-01

Prüfbericht: 20-001422-PR03 PB-K17-09-de-03

Ersetzt 20-001422-PR03 (NW 01-K17-09-de-02) vom 02.02.2021

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die og Grundlagen sich nicht geändert haben.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumenten". Das Dokument darf nur vollständig veröffentlicht werden.

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 73F-C26B5

Prüfung nach MO-01/1 Abschnitt	Anforderungen nach MO-01/1	Ergebnis der Prüfung
	Materialeigenschaften ¹⁾	
4.2	Bewegungsamplituden* Dehnung Stauchung Scherung quer Scherung längs	+ 2,0 mm - 1,5 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm
	Ergebnisse Beständigkeit gegen mechanische Wechsellasten (3.000 Zyklen je Bewegungsrichtung) kein Versagen; keine funktionsbeeinträchtigenden Veränderungen	erfüllt
4.3	Temperaturwechsellagerung von – 20 °C bis + 50 °C von – 20 °C bis + 60 °C ²⁾ von – 20 °C bis + 80 °C ³⁾	nicht geprüft
4.4	Beständigkeit gegen Licht und Feuchte muss begrenzt sichergestellt sein ²⁾ muss sichergestellt sein ³⁾	nicht geprüft
4.5	Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen bis + 50 °C bis + 60 °C ²⁾ bis + 80 °C ³⁾	nicht geprüft
¹⁾ Sofern keine spezifischen Regelwerke/Richtlinien für das Dichtsystem vorliegen ²⁾ Abdichtungssystem durch Einbausituation abgedeckt ³⁾ Abdichtungssystem nicht abgedeckt * Ohne Prüfung nach Vorgabe des Auftraggebers Die Materialeigenschaften gemäß Nr. 1 bis 5 werden an Kleinproben ermittelt.		